



Interface graphique v.5.6.1.0

Outil de calculV5.61

Flux Thermiques

Détermination des distances d'effets

Utilisateur :	
Société :	
Nom du Projet :	AGRI_Stockage-Pdt_PERSO_V10
Cellule :	
Commentaire :	
Création du fichier de données d'entrée :	11/09/2024 à10:12:14avec l'interface graphique v. 5.6.1.0
Date de création du fichier de résultats :	11/9/24

I. DONNEES D'ENTREE :



Donnée Cible

Hauteur de la cible : **1,8** m

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Stk Pdt				
Longueur maximum de la cellule (m)		46,7		
Largeur maximum de la cellule (m)		65,1		
Hauteur maximum de la cellule (m)		23,0		
Coin 1	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 2	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 3	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 4	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	


Hauteur complexe				
	1	2	3	
L (m)	0,0	0,0	0,0	
H (m)	0,0	0,0	0,0	
H sto (m)	0,0	0,0	0,0	

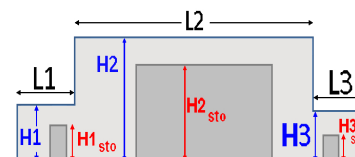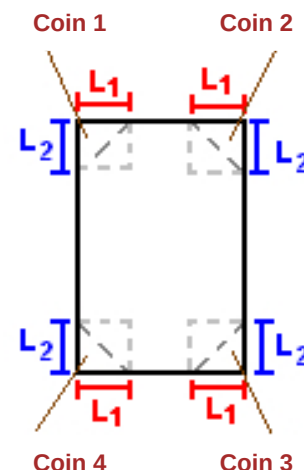

Toiture

Résistance au feu des poutres (min)	60
Résistance au feu des pannes (min)	1
Matériaux constituant la couverture	Dalle beton
Nombre d'exutoires	10
Longueur des exutoires (m)	3,0
Largeur des exutoires (m)	2,0
Résistance au feu de la dalle (min)	60

Parois de la cellule : Stk Pdt

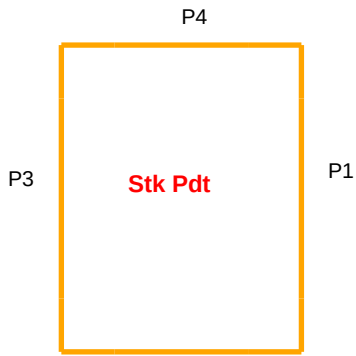
[illegible]

Stockage de la cellule : Stk Pdt

Nombre de niveaux **8**
Mode de stockage **Rack**


Dimensions

Longueur de stockage **50,2** m
Déport latéral A **1,0** m
Déport latéral B **3,0** m
Longueur de préparation a **2,0** m
Longueur de préparation b **12,9** m
Hauteur maximum de stockage **14,0** m
Hauteur du canton **1,0** m
Ecart entre le haut du stockage et le canton **8,0** m

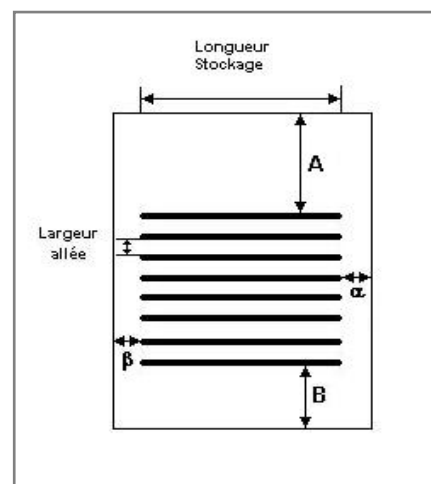

Stockage en rack

Sens du stockage **dans le sens de la paroi 2**
Nombre de double racks **6**
Largeur d'un double rack **5,0** m
Nombre de racks simples **0**
Largeur d'un rack simple **2,5** m
Largeur des allées entre les racks **2,5** m

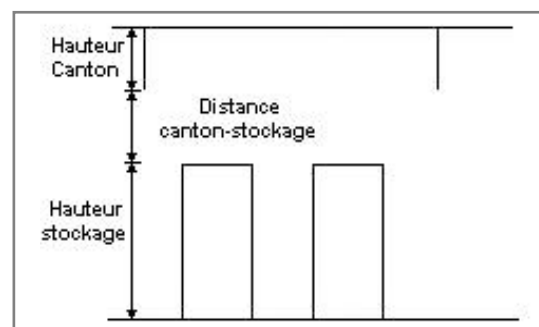

Palette type de la cellule Stk Pdt

Dimensions Palette

Longueur de la palette : **2,0** m **La longueur de la palette est très inférieure à la largeur du rack.**
Largeur de la palette : **1,0** m
Hauteur de la palette : **1,5** m
Volume de la palette : **3,0** m³
Nom de la palette : **Pdt** Poids total de la palette : **1000,0** kg

Composition de la Palette (Masse en kg)

Bois	PE	Eau	NC	NC	NC	NC
205,0	38,0	757,0	0,0	0,0	0,0	0,0


NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0

Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette : **144,0** min
Puissance dégagée par la palette : **395,4** kW

Merlons

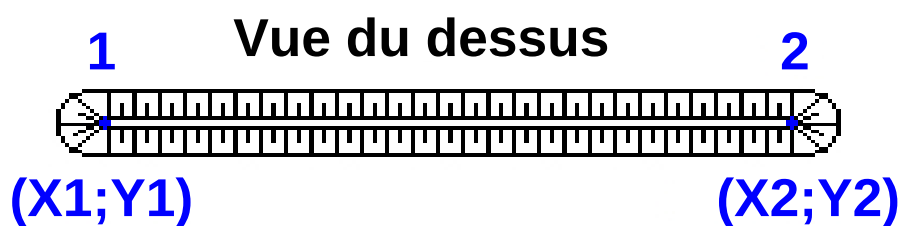


Merlon n°	Hauteur (m)	Coordonnées du premier point		Coordonnées du deuxième point	
		X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule : **Stk Pdt**

Durée de l'incendie dans la cellule : Stk Pdt **244,0** min

Distance d'effets des flux maximum

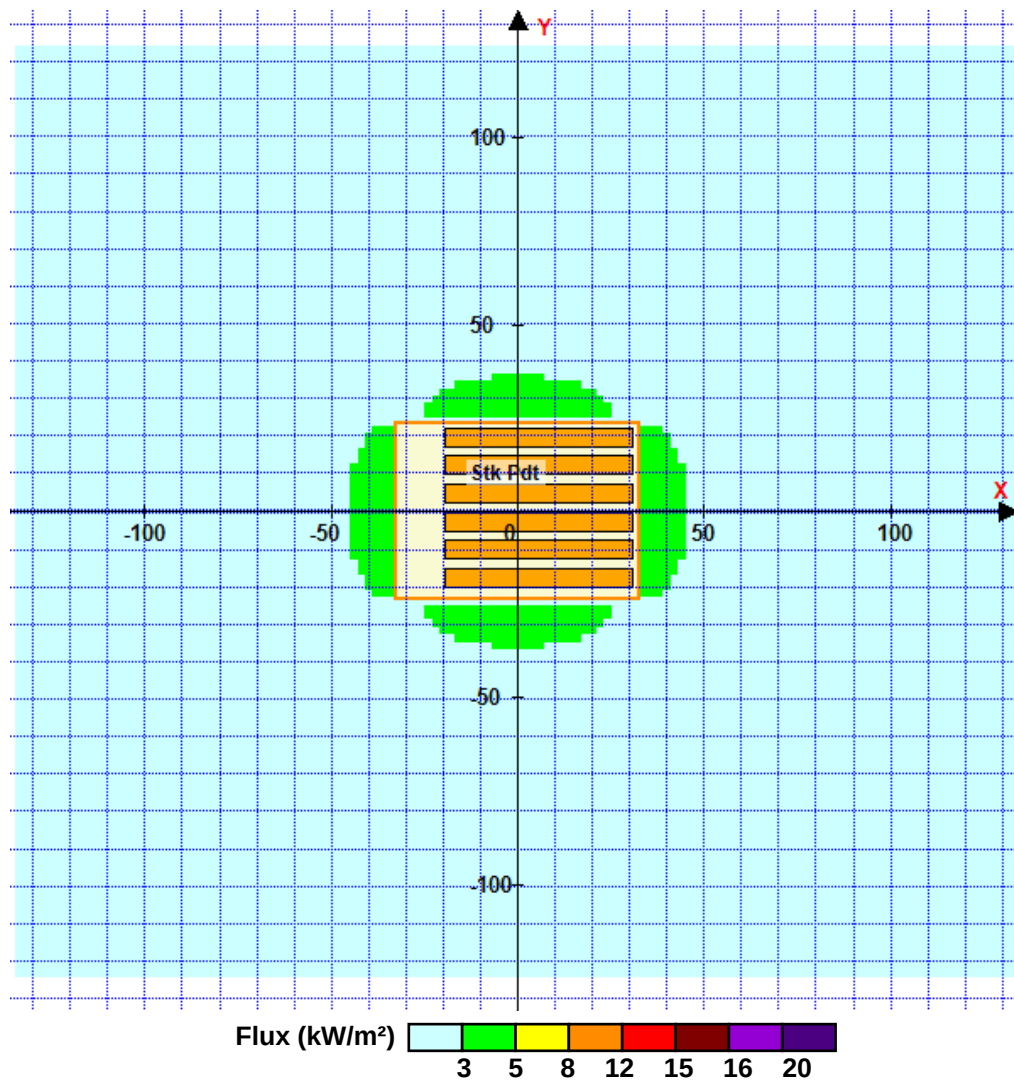

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé. Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.