
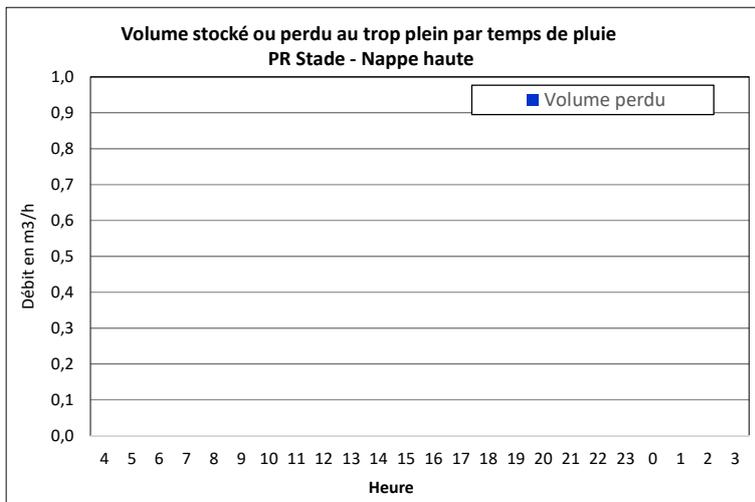
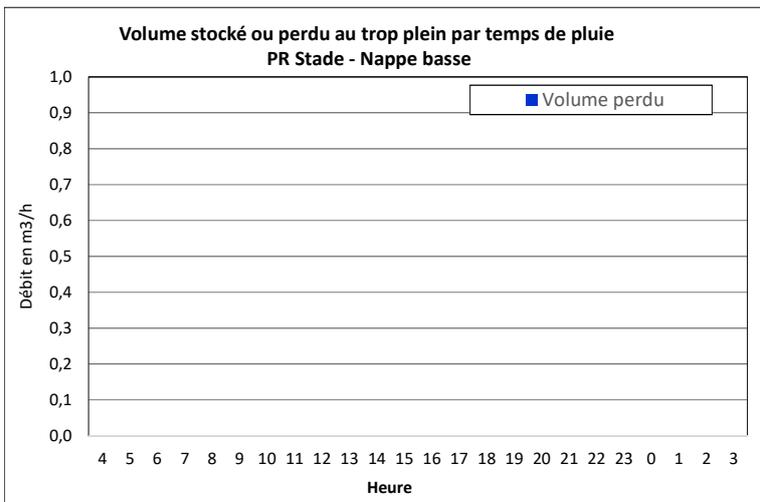
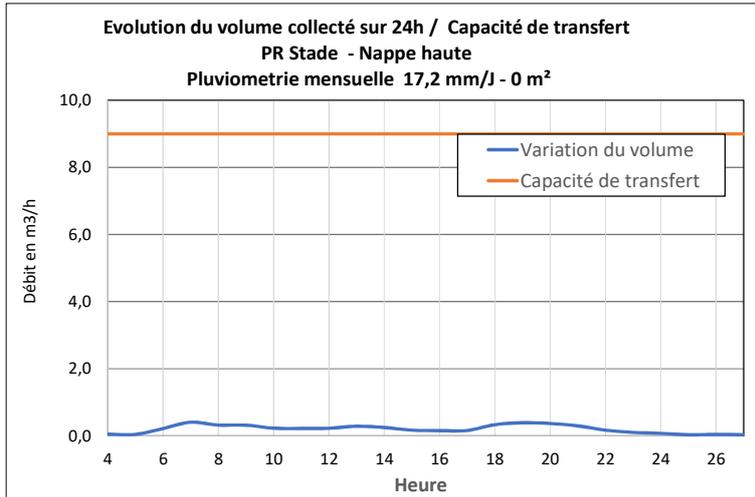
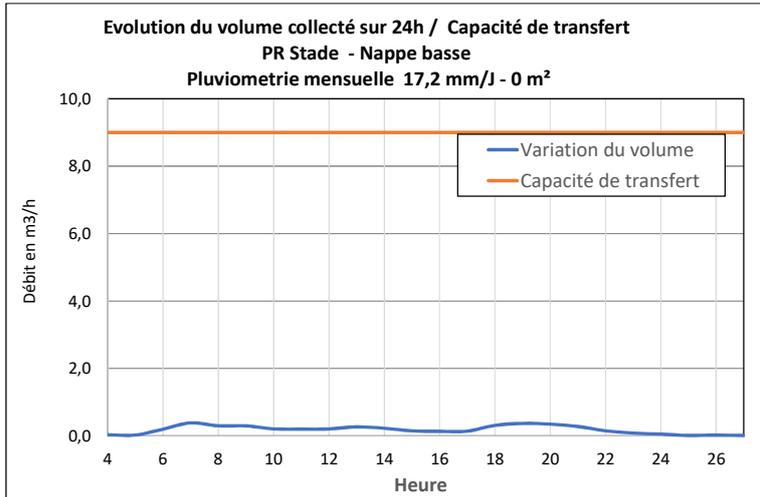
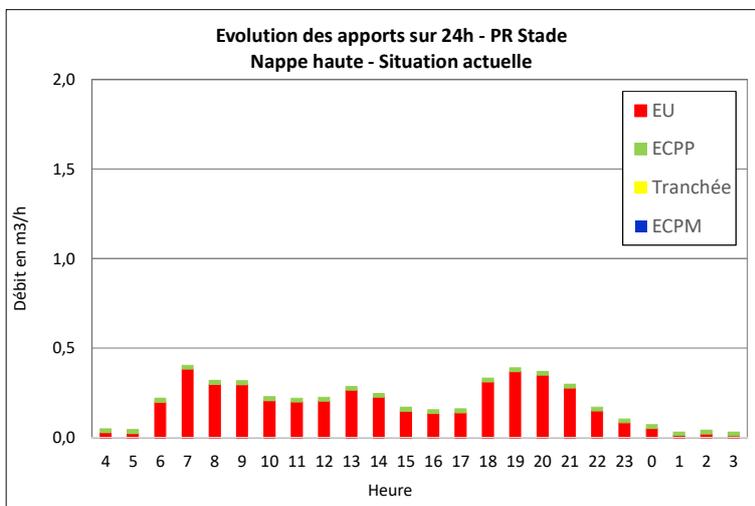


Pluie mensuelle - 17,2 mm/j (5,4 mm/h)

Présence de trop plein : Non

Présence de bassin tampon :

Non

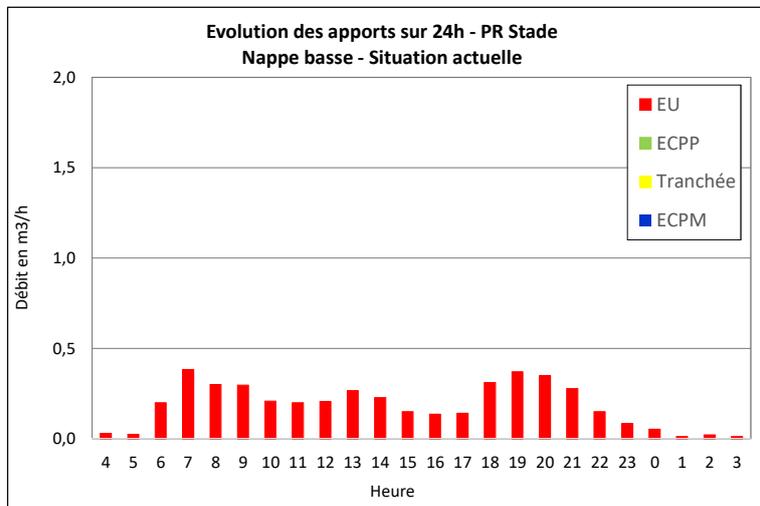

Bilan

Nappe Basse :

Volume stocké ou by-passé : **0 m3**

Nappe Haute :







Volume stocké ou by-passé : **0 m3**

Situation future : prise en compte des raccrochements supplémentaires
provenant de la zone 1AUB - Site ex-SCPA

Pluie mensuelle - 17,2 mm/j (5,4 mm/h)

Présence de trop plein : Non

Présence de bassin tampon : Non

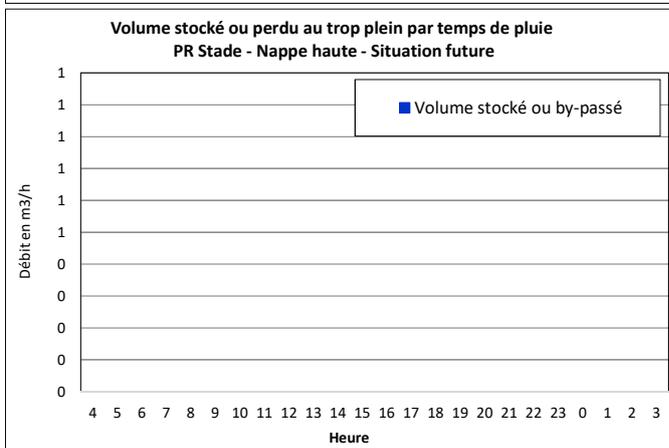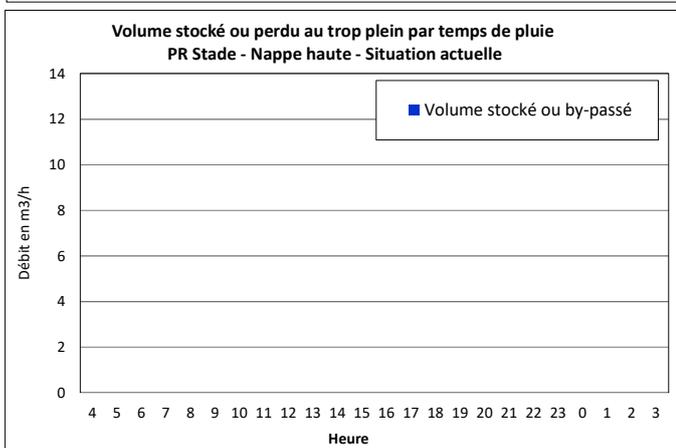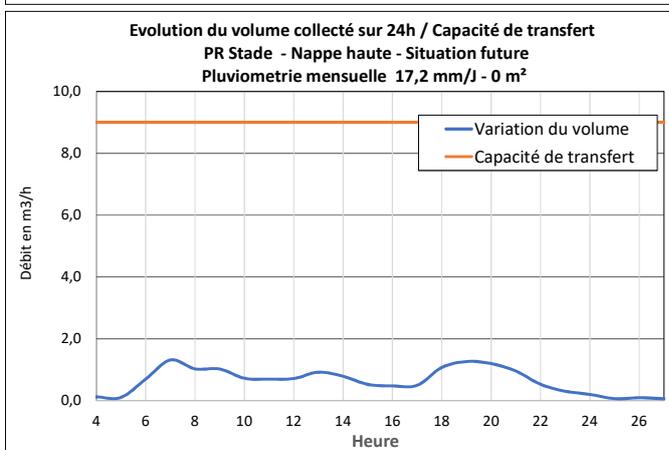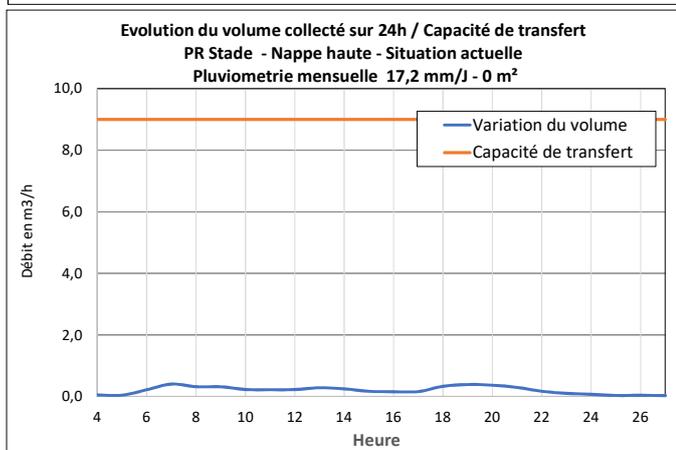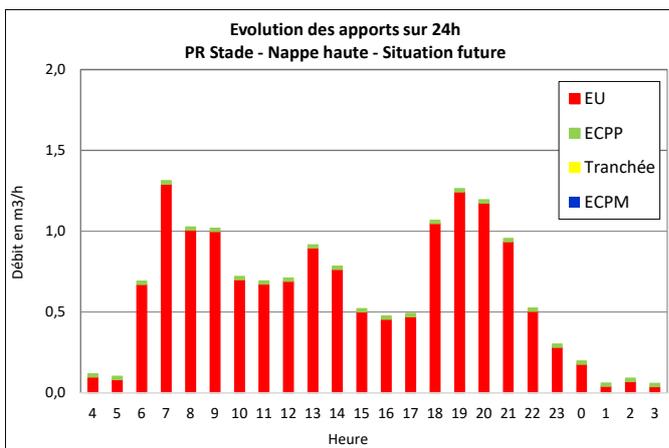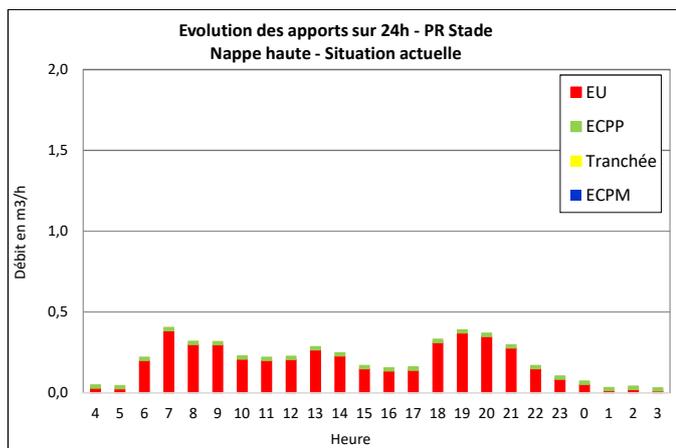

Bilan

	Situation actuelle	Situation future
Volume EU - Urbanisation actuelle :	4,4 m3/j	4,4 m3/j
Volume EU - Urbanisation supplémentaire :	-	10,4 m3/j
Réduction de la surface active envisagée :	-	0 m ²
Réduction du drainage de nappe envisagée :	-	0 m3/j
Réduction du drainage de tranchée envisagée :	-	0 m3/j
Volume stocké ou by-passé :	0 m3/j	0 m3/j
Augmentation de la capacité de transfert :	-	-
Mise en place d'un bassin tampon :	-	Non
Volume tampon préconisé :	-	-
Mise en charge du PR et du réseau :	Non	Non