Réponse Service: Suez 23/10/2024

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l'instruction du dossier que vous avez bien voulu nous transmettre, nous vous informons que l'alimentation en eau potable de la zone concernée peut être assurée à partir de la canalisation existante de Ø 150 située rue du Guindal et à partir de la canalisation existante de Ø 100 située rue René Charlemagne et à partir de la canalisation existante de Ø 125 poly située Chemin du Halage à Saint-Georges-sur-l'Aa.

La pression disponible au niveau de la chaussée sera d'environ 3,5 bars. Pour les édifices élevés, le demandeur devra prendre en compte cette valeur pour l'alimentation en eau des points de puisage les plus hauts.

Le branchement sur le réseau public jusqu'au compteur général sera réalisé par l'Eau du Dunkerquois aux frais du demandeur. Les réseaux intérieurs, extensions après compteur et tous les branchements en propriété privée seront à la charge du demandeur.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre parfaite considération.

Henri ODENT

Responsable d'Exploitation

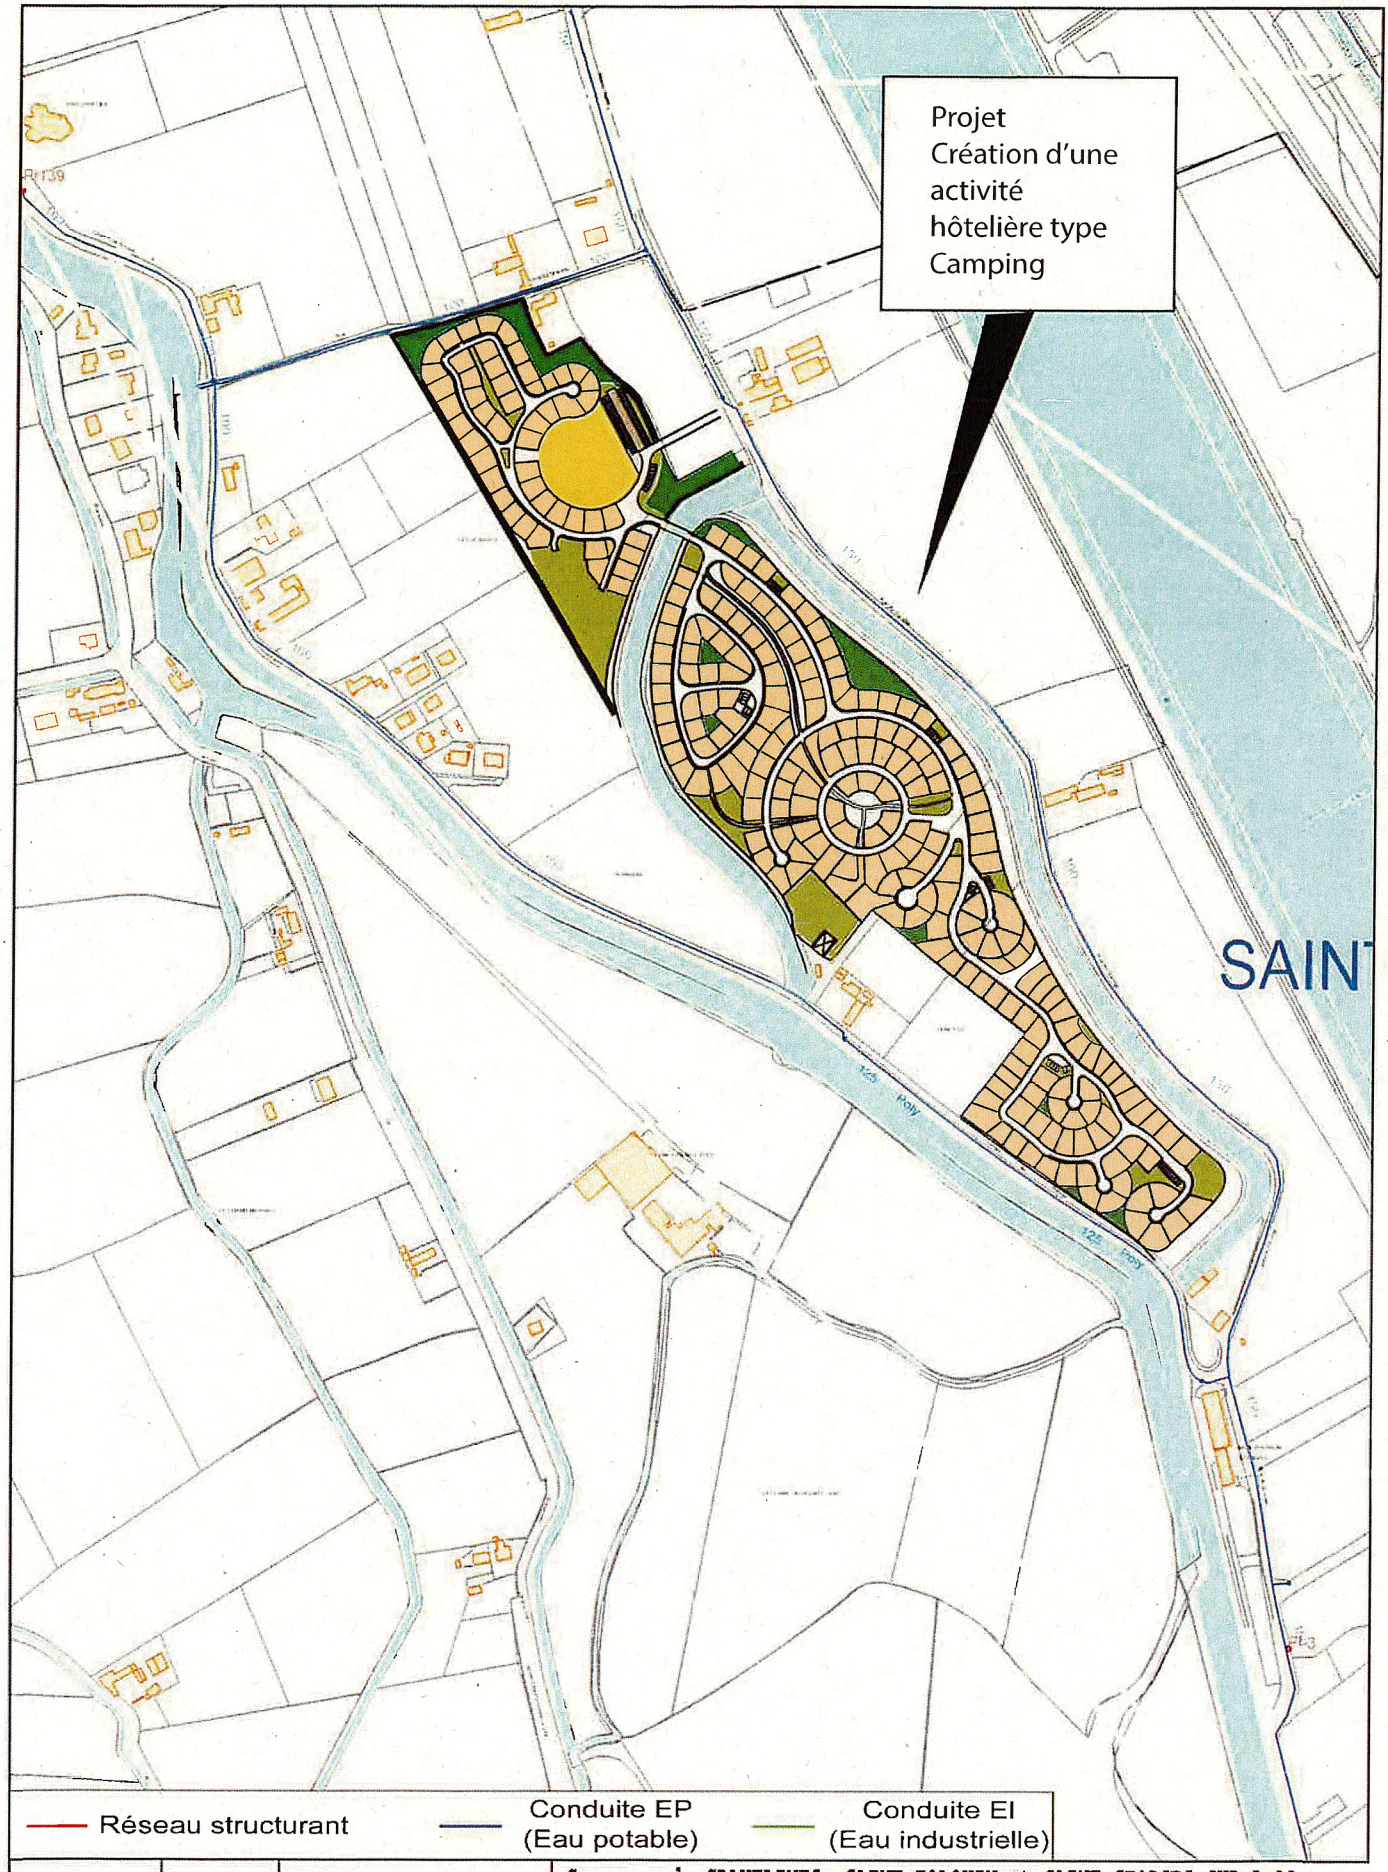

suez

Edition du 23/10/2024

1 / 5000 — 100 m

Communes de GRAVELINES, SAINT-FOLQUIN et SAINT-GEORGES-SUR-L.

DICT N°

Ce document est une représentation schématique de nos réseaux. Il ne constitue en aucun cas un plan de recollement. Son utilisation en dehors de la consultation dégage toute responsabilité de SUEZ. La précision de la localisation géographique des différents tronçons est de classe C (>1.50m)