MARCOUSIS

Projet de Bâtiment
DC 17 – DC 23

PLAN RESEAUX HUMIDES
Synthèse

INDICE	MODIFICATION	DATE
0	DIFFUSION DAEU	07/06/2022
1		
2		
3		

REFERENCES DU PLAN	Dossier N°	DATE	ECHELLE	Dessiné par
	Plan N°	06.2022	1/250	TYM Vérifié par ETP

Enrobé - BB0/10 (voirie-parkings)

Béton

Béton désactivé

Espaces verts

Fourreaux HTA-F

Fourreaux HTA-E

Fourreaux HTA-D

Fourreaux Fibre Optique

Canalisation AEP Ø 63

Canalisation INC Ø 150

Canalisation EU Ø 200

Fourreaux Ø 63 + Cu

Canalisation EP Ø 125

Canalisation EP Ø 160

Canalisation EP Ø 250

EP Drain

Canalisation EP Ø 315

Canalisation EP Ø 400

Canalisation EP Ø 500

Canalisation EP Ø 800

Canalisation EP Ø 1000

Canalisation EP Ø 1200

Caniveau CC1

Bordures T2

Caniveau CS1

Regard 1500 x 1500

Regard Ø 1000 EP

Grille EP 70 x 70

Regard Ø 1000 EU

Regard 60 X 60 EU

Regard 60 X 60 EP

Clôture 810 ml

Candélabre (toute zone)

Chambre Réseau Fibre ou HTA toute zone

1/250 eme ZONE NORD

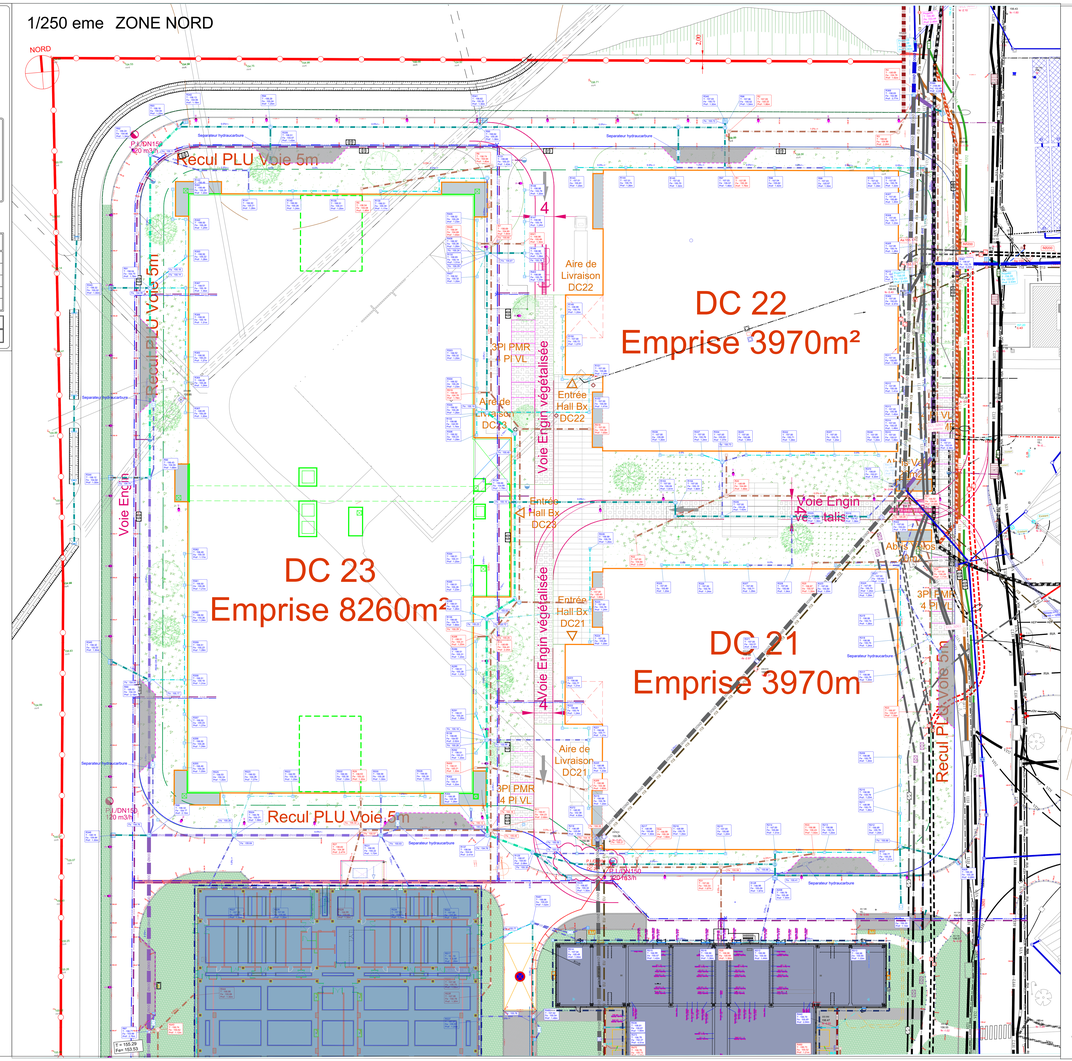

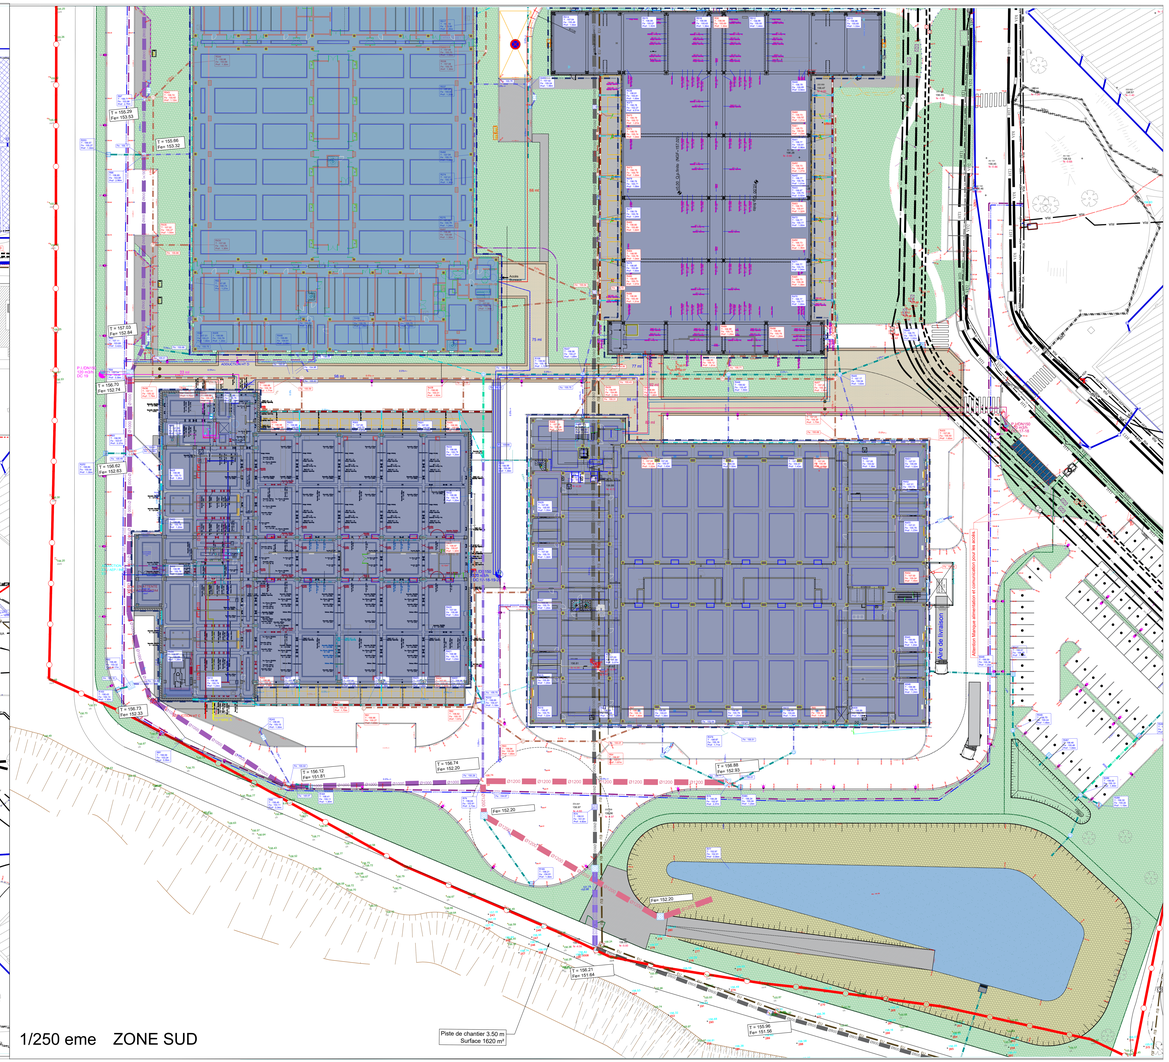

1/250 eme ZONE SUD