

De: yvesperry <perry.agence@wanadoo.fr>

Objet: SERRES MARAICHERES A LISSES (91)

Date: 14 novembre 2024 à 15:39:49 UTC+1

À: eau@grandparissud.fr

Cc: y.gapais@grandparissud.fr

Mesdames, Messieurs,

Pour un projet de serres maraichères sur la commune de Lisses, nous allons déposer un permis de construire et une étude environnementale.

Cette étude nécessite en amont une convention de raccordement à l'eau de ville.

Vous trouverez ci-dessous les besoins du projet et sa situation.

Vous est-il possible de nous fournir cette convention au nom du pétitionnaire, futur exploitant du site.

- Exploitant : SYLVABOT SAS Ferme horticole Théart, Che des Quarante Arpents, 78860 Saint Nom la Bretèche

-Description du besoin :

Le besoin en eau du projet se répartit en trois consommations différentes :

1. Eau courante pour lieux de vie (sanitaires, cuisine et points d'eau divers), consommation estimée à 800m³ par an.
2. Le lavage des légumes, consommation estimée à 4800m³. Ce besoin doit être assuré par de l'eau potable.
3. L'irrigation des cultures est assurée par la récupération des eaux pluviales en citernes et en bassins. Néanmoins, le besoin complémentaire en eau de ville (en cas de situation critique uniquement) est estimé à environ 15% du besoin annuel, soit 8250m³. Nous ne prévoyons pas de forage.

Le besoin annuel est donc estimé à 13 850m³. La ferme de Beaurepaire est déjà alimentée par une arrivée PEHD DN 63mm

Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Bien cordialement,

yves perry

Y.Perry - G. de Monfreid
architectes sarl
9 rue du Lavoir
16700 SALLES de VILLEFAGNAN
M 06 07 15 13 76
perry.agence@wanadoo.fr





01 NEO-LIS-PC.Situ.pdf

3 MB



03 NEO-LIS-PC.MAS 5000°.pdf 1 MB

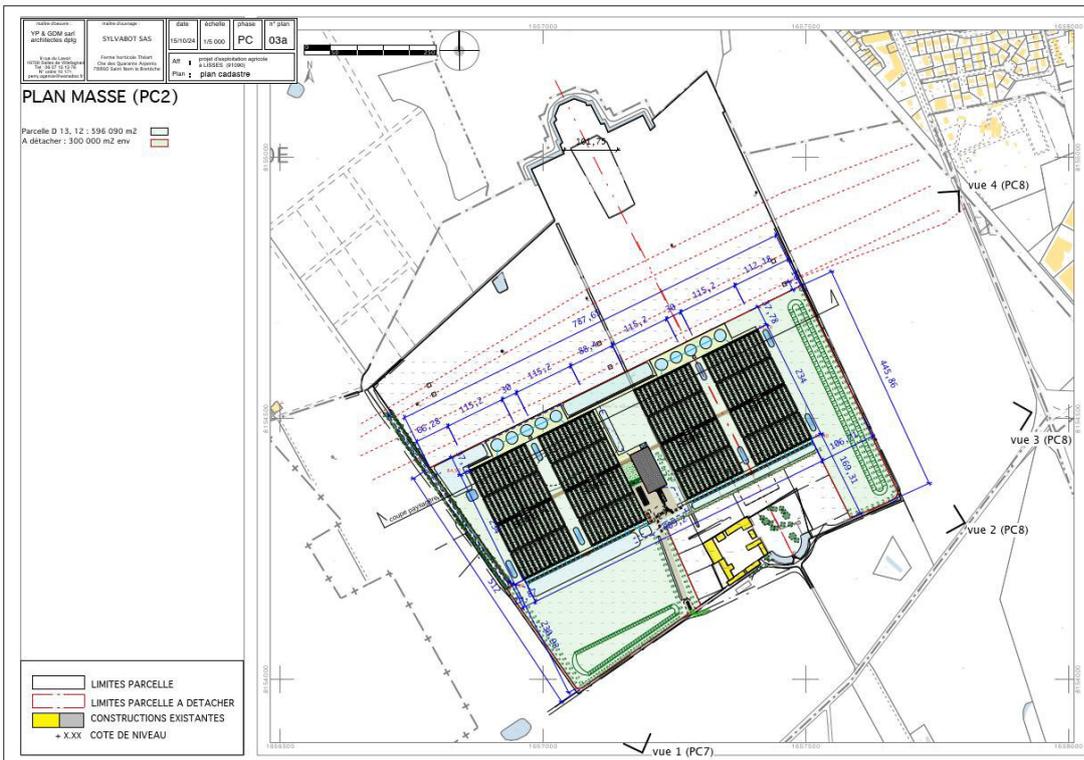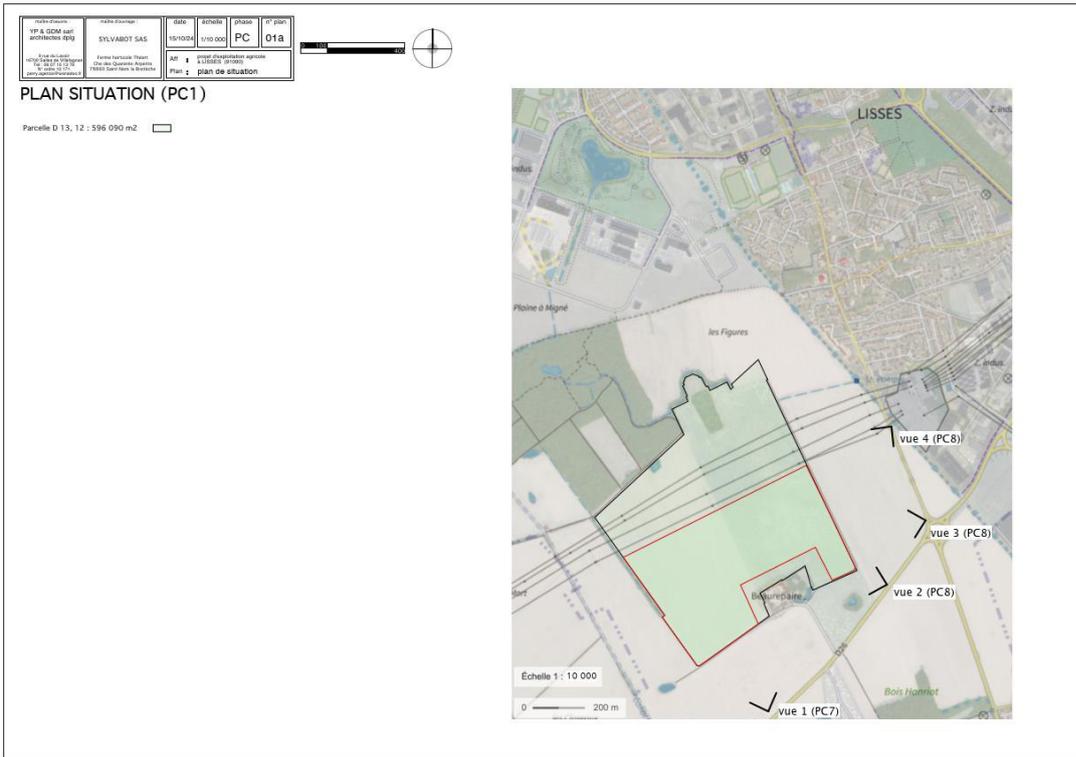

Sarah BADR

De: GAPAIS Yves <Y.GAPAIS@grandparissud.fr>
Envoyé: jeudi 28 novembre 2024 16:10
À: thibaut.millet@neo.farm
Cc: FARAGONI Cecile
Objet: eau potable ferme de Beaurepaire

Bonjour,

Pour faire suite à votre demande, je vous confirme que nous avons la possibilité de vous fournir un débit de 10 m³/h au niveau de la ferme Beaurepaire à Lisses qui ce qui semble être plus que suffisant selon vos besoins.

Je reste disponible pour toute demande de renseignement complémentaire.

cordialement

Yves GAPAIS

Chargé d'opérations eau potable

Eau de Grand Paris Sud

24 rue Bois Sauvage

91130 Ris-Orangis

T : 06 24 51 59 51

y.gapais@grandparissud.fr